


Химическая промывка котлов RIELLO RTQ 235

Перед компанией стояла задача провести химическую промывку котельного оборудования.

Для проведения данного вида работ было выбрано средство **Антиржавин**. Срок эксплуатации котлов без промывки 5 лет. Концентрация раствора 1/15, согласно инструкции по применению препарата. Начальный уровень pH 0,25. Время промывки 20 часов. Окончание промывки после увеличения уровня pH до 6,0 в результате химической промывки был достигнут результат полного очищения оборудования от минеральных отложений.

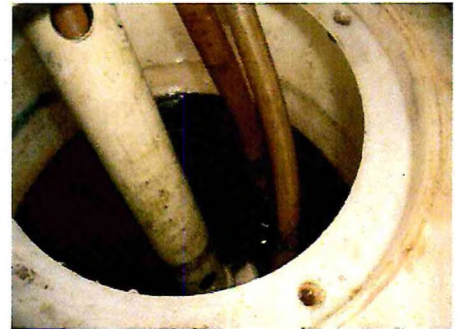

Директор ООО «Компания «Территория Тепла» _____



Зубков Н.В.